



# HYDROFIRE ΕΠΕ

Buildings - Industry - Marine - Waterworks  
ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ), 122 41  
ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΤΗΛ.: 210-3412749, 210-3412750 – FAX: 210-3412406



## ΔΙΚΡΟΥΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δίκρουνο αλουμινίου πυροσβεστικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Τ.Ε. 2451/86 , πίεσης λειτουργίας 16 bar με στορζ και τάπες 2 1/2" αλουμινίου.


Διατίθεται σε βιδωτό και αυλακωτό για σύνδεση με εξαρτήματα Victaulic .



### **KX08-077-00**

Size	H(mm)	W(mm)	Inlet	Outlet
4"	270	260	4"	2 1/2"

KX08-077B1-00

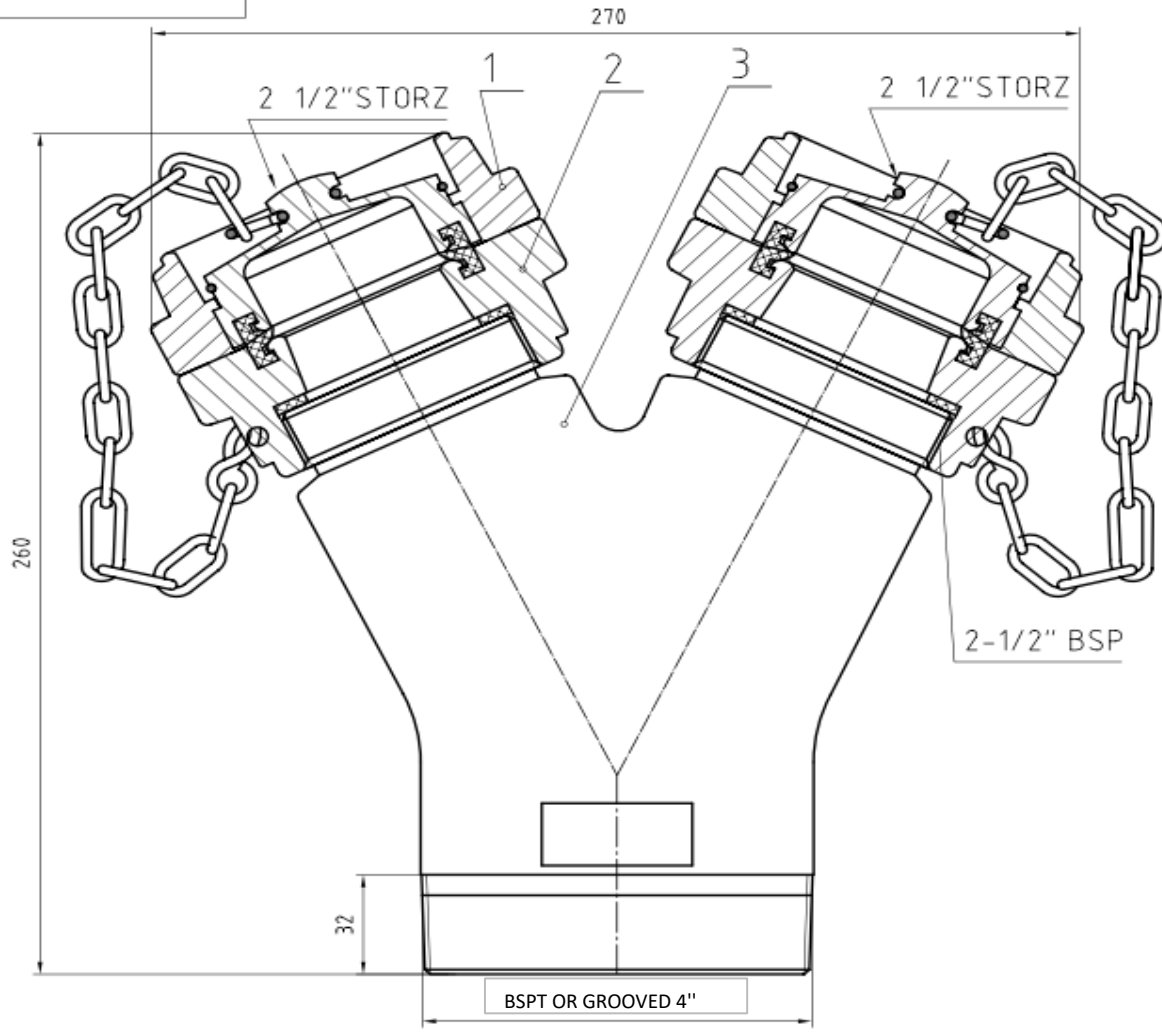

NOTES:

WP: 16 BAR. TP: 24 BRA.

Body surface sprayed red paint (RAL3000), The rest don't paint

3	KX08-077B1-01	VALVE BODY	1	AL(A356)			
2	KX08-002P-00	2.5"STORZ COUPLING	2				
1	KX08-061C-00	2.5 "STORZ CAP	2				
NO	PART NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL			

				Water segregator Assembly		KX08-077B1-00	qTY	
MARKING	QTY	FRLE NO	NAMES	DATES	DRAWING MARKING	WEIGHT	SCALE	
INITIAL			NAMES	DATES		3900g	1:2	
DESIGNED								
CHECKED								
APPROVED					MATERIAL			
						NINGBO JINGTIAN FIRE CONTROL		